


2025-01北政國中

上水塔




清洗中

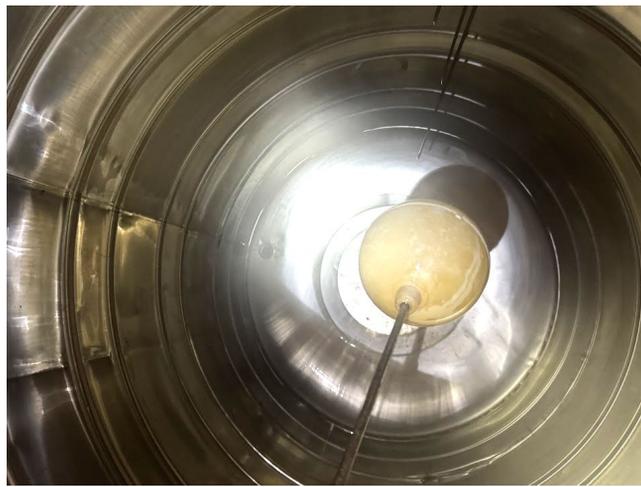

清洗後

下水塔

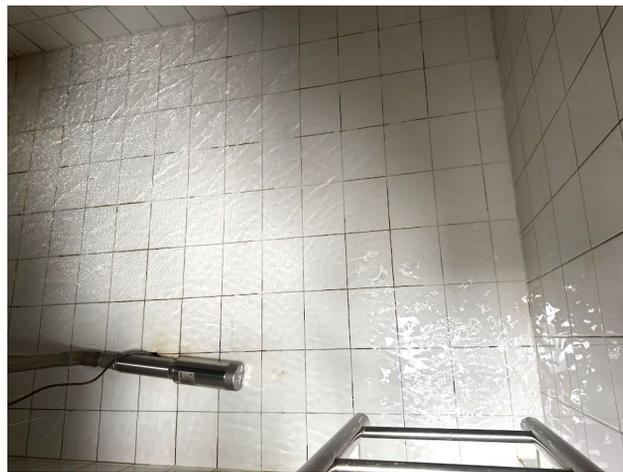

地點	濁度	PH	總固體	餘氯		
標準	2NTU 以下	6.0~8.5	600ml/L以下	0.2~1.0		
上	0.20	7.0	41	0.7		合格
下	0.31	7.0	43	0.9		

以上水質檢測數據僅供住戶參考用，不做其他證明用途

2025-01北政國中(純強樓)

上水塔

清洗中



清洗後



地點	濁度	PH	總固體	餘氯		
標準	2NTU 以下	6.0~8.5	600ml/L以下	0.2~1.0		
上	0.33	7.0	41	0.7		合格

以上水質檢測數據僅供住戶參考用, 不做其他證明用途